


1. 幹線設備において特記なき配管配線は下記による。

-----	EM-CE3.5-3C	露出配管配線 (HIVE22)
-----	EM-CE3.5-3C×3	コロシ・ステップル止め配線
☒	ﾌﾞﾙｯｸｽ x00y00z00	(傍記WPは、屋外SUS製)

凡 例

特記無き配管・配線は下記による

番号 名称	幹線サイズ	電 線 管 サ イ ズ			負荷名称
		屋 内	屋 外	地 中	
Ⓐ	EM-CET38 E5.5×2		(54)	(65)	L-A
予備1	呼び線導入	(28)	(28)	(30)	通信用
予備2	呼び線導入	(28)	(28)	(30)	通信用

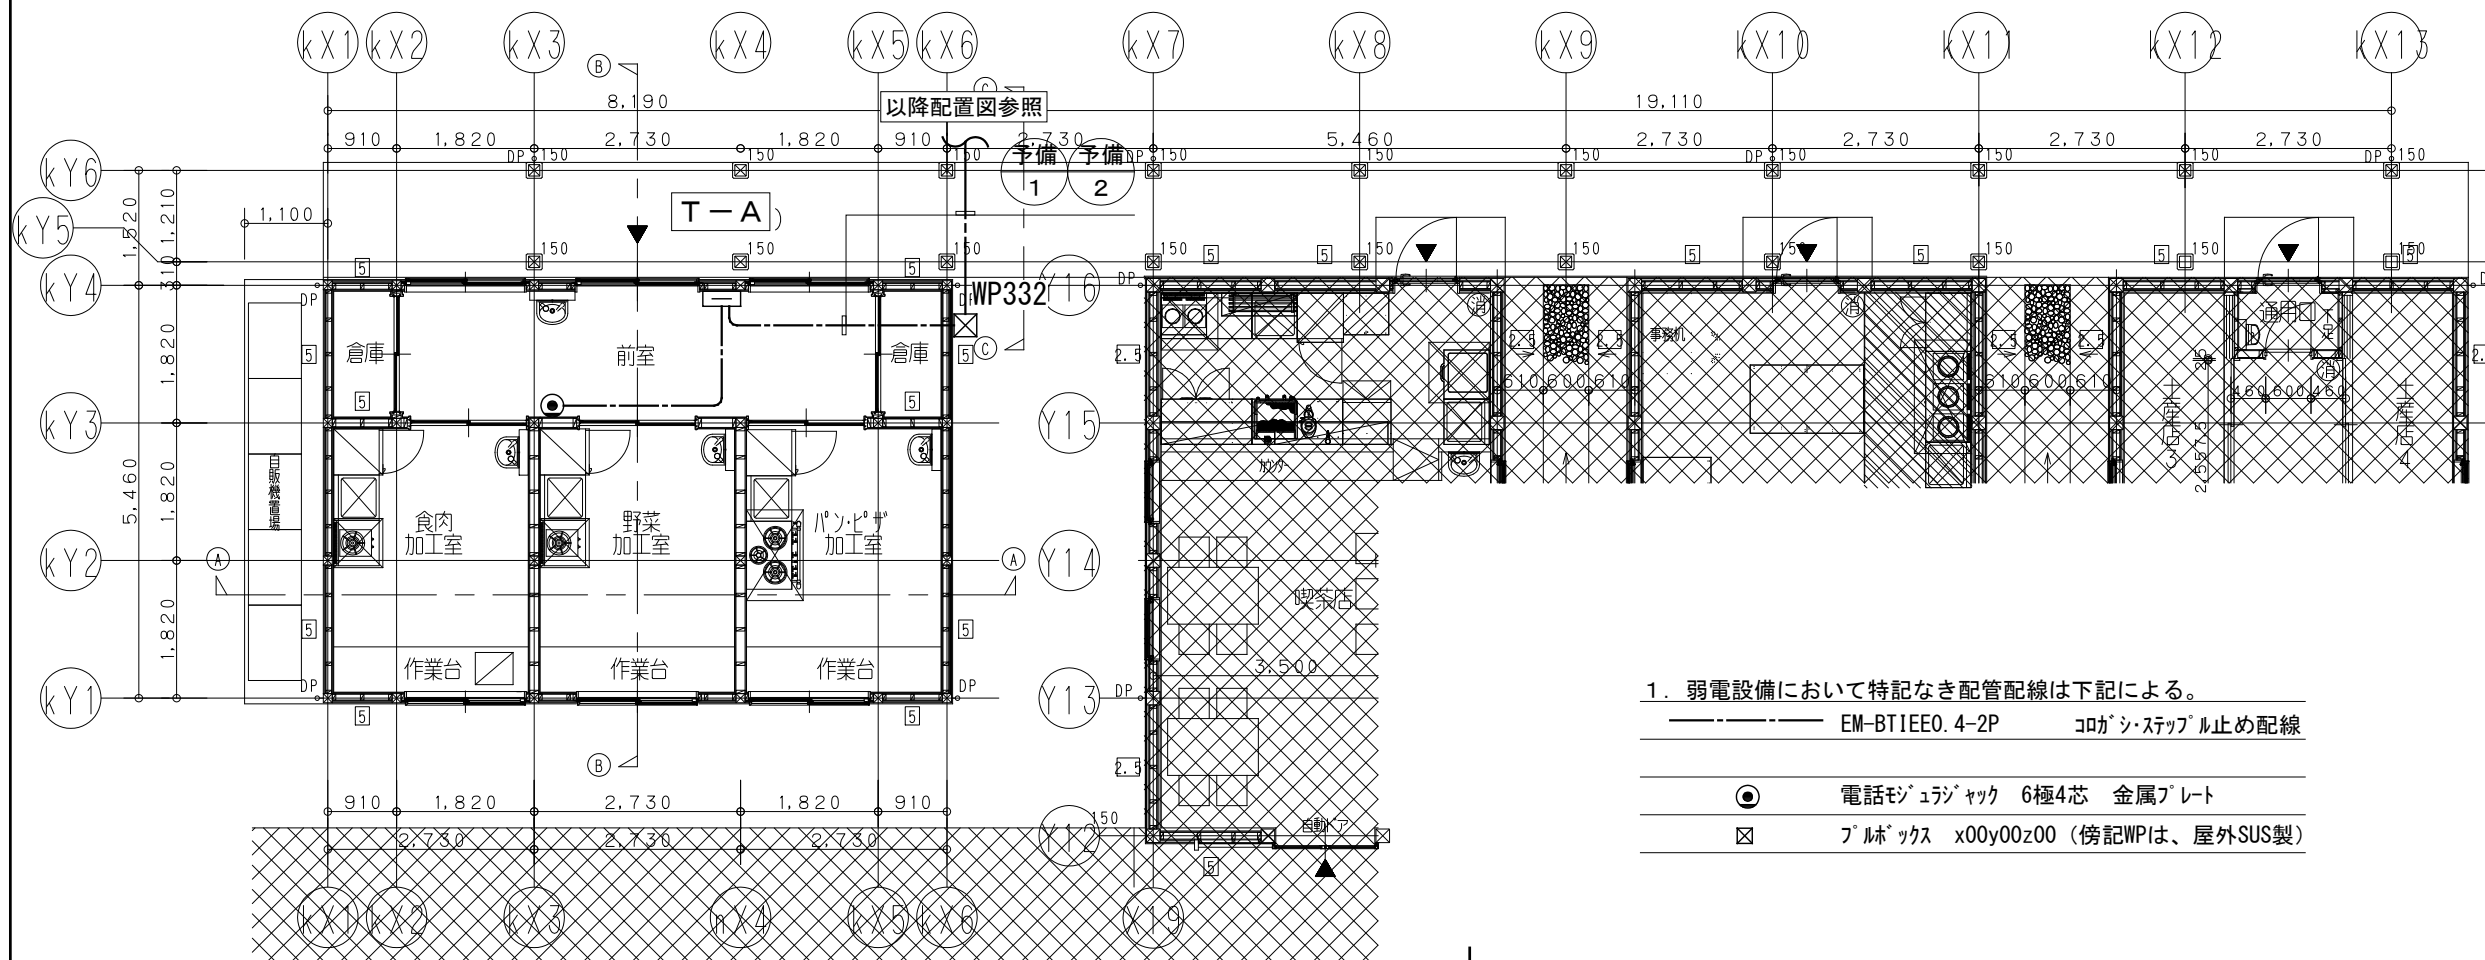

1. 弱電設備において特記なき配管配線は下記による。

-----	EM-BTIEE0.4-2P	コロシ・ステップル止め配線
●	電話モジュラック 6極4芯 金属プレート	
☒	ﾌﾞﾙｯｸｽ x00y00z00	(傍記WPは、屋外SUS製)

凡 例

記 号	仕 上 げ
⌵	木造壁を示す (外周壁：真壁～大壁を示す)
⌶	木造壁を示す (内部：大壁～大壁を示す)
☒	柱：120×120 (農産物加工施設を示す)
☒150	柱：150×150 (雁木を示す)
⌵	既存施設を示す
DP	壁柱：Φ60
☒	消火器ボックス (床置型) 消火器ABC粉末10号
⌵	筋違位置を示す 構造用合板 (片面) (真壁受け材仕様) t=9 倍率2.5
⌵	筋違位置を示す 構造用合板 (両面) (真壁受け材仕様) t=9 倍率5

担当者：1級建築士 第264277号 近山 富貴

一級建築士事務所
株式会社 堤 建築設計事務所
〒951-8062 新潟市中央区西堀前通二番町715番地 TEL 025-222-6509 FAX 025-229-1702
E-mail: tutumi-a@pearl.ocn.ne.jp 管理建築士 1級建築士登録第125015号 野沢 道行

設計番号 1711 作成年月日 2017/07/31
管理 野沢 主任 近山 作成 中野
技術者 技術者 担当者

工事名称 おもてなし広場農産物加工施設・配送施設整備建設工事
図面名称 農産物加工施設 幹線・弱電設備平面図

区分 実施設計
縮尺 1:100
図面番号 E-05
意 構 外
電 機