

1. 幹線設備において特記なき配管配線は下記による。

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| ----- | EM-EEF1.6-2C   | コガシ・ステップル止め配線 |
| ----- | EM-EEF1.6-3C   | コガシ・ステップル止め配線 |
| ----- | EM-EEF1.6-2C×2 | コガシ・ステップル止め配線 |

|       |               |                 |
|-------|---------------|-----------------|
| ----- | EM-CE3.5-3C   | 露出配管配線 (HIVE22) |
| ----- | EM-CE3.5-3C×2 | コガシ・ステップル止め配線   |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| ○      | 埋込スイッチ1PL15A                    |
| ○      | 全熱交換器用スイッチ (1PL4A×1+3W15A×1)    |
| [A.D.] | 自動ドア (エンジンボックスに結線)              |
| ☒      | ブルボックス x00y00z00 (傍記WPは、屋外SUS製) |

凡 例



特記無き配管・配線は下記による

| 番号<br>名称      | 幹線サイズ           | 電 線 管 サ イ ズ |      |      | 負荷名称 |
|---------------|-----------------|-------------|------|------|------|
|               |                 | 屋 内         | 屋 外  | 地 中  |      |
| $\frac{L}{b}$ | EM-CET38 E5.5×2 |             | (54) | (65) | L-B  |
| 予備1           | 呼び線導入           | (28)        | (28) | (30) | 通信用  |
| 予備2           | 呼び線導入           | (28)        | (28) | (30) | 通信用  |


1. 弱电設備において特記なき配管配線は下記による。

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| ----- | EM-BTIEE0.4-2P | コガシ・ステップル止め配線 |
| ----- | EM-BTIEE0.4-2P | 埋設配管配線 (PF16) |
| ----- | EM-UTP0.5-4P   | コガシ・ステップル止め配線 |
| ----- | EM-UTP0.5-4P   | 埋設配管配線 (PF16) |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| ● | 電話モジュラジャック 6極4芯 金属プレート          |
| ● | 電話モジュラジャック 6極4芯 金属プレート          |
| ☒ | ブルボックス x00y00z00 (傍記WPは、屋外SUS製) |

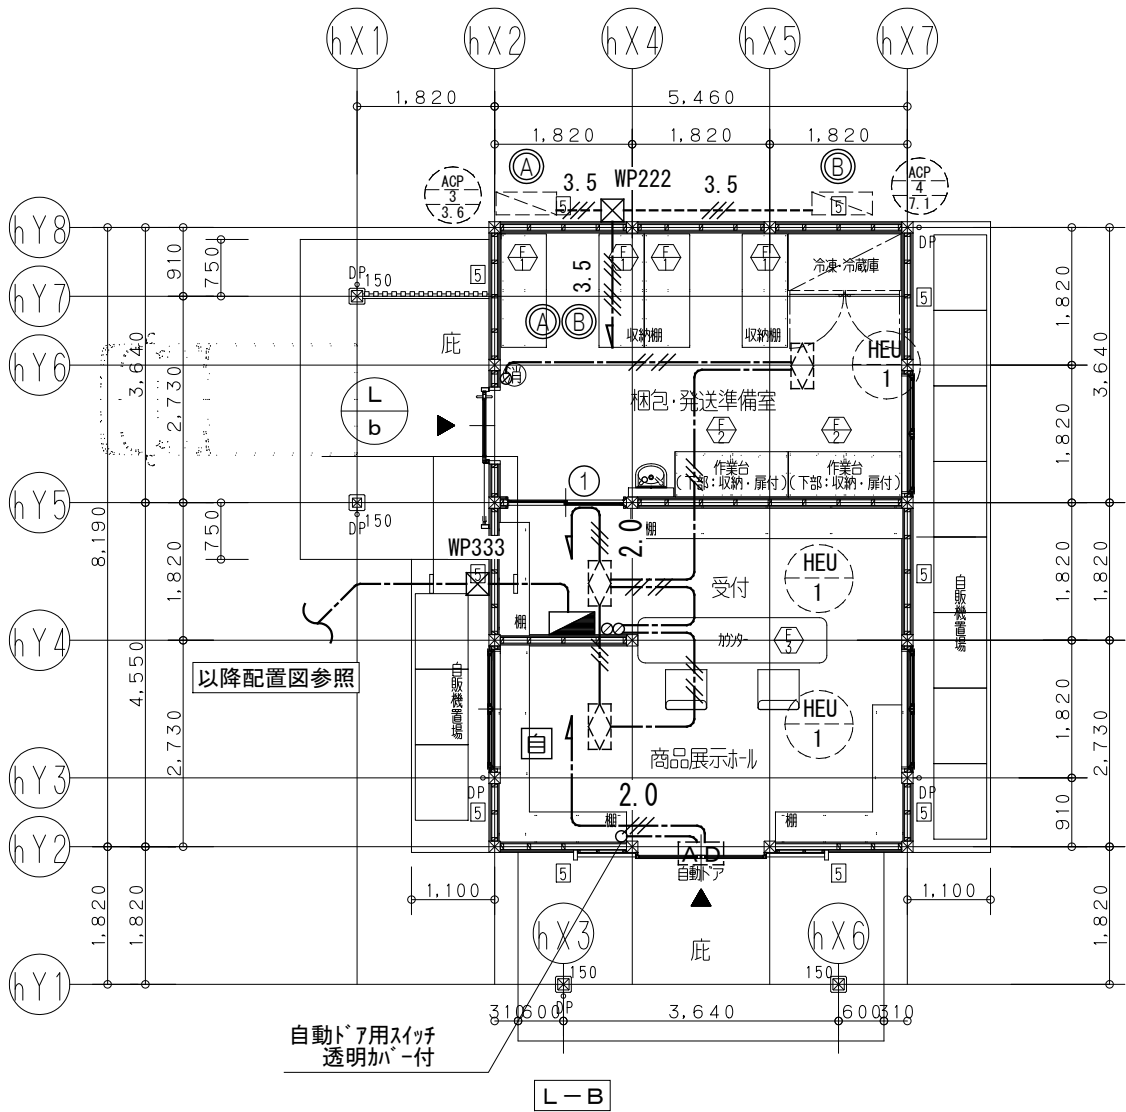

幹線設備平面図 (配送施設) S=1:100



弱电設備平面図 (配送施設) S=1:100

凡 例

| 記 号  | 仕 上 げ  |
|------|--|
|      | 木造壁を示す<br>(外周壁：真壁～真壁を示す)                       |
|      | 木造壁を示す<br>(内部：真壁～真壁を示す)                        |
| ☒    | 柱：150×150<br>(配送施設機を示す)                        |
| ☒150 | 柱：150×150<br>(庇を示す)                            |
| DP   | 壁障：φ60   |
|      | 木製面格子を示す                                       |
|      | 消火器がッ入 (床置型)<br>消火器ABC粉末10号                    |
|      | 既存施設を示す  |
|      | 筋違いの位置を示す<br>構造用合板 (片面) t=9 倍率2.5<br>(真壁受け材仕様) |
|      | 筋違いの位置を示す<br>構造用合板 (両面) t=9 倍率5<br>(真壁受け材仕様)   |

担当者：1級建築士 第264277号 近山 富貴



一級建築士事務所  
株式会社

堤 建築設計事務所

〒951-8062 新潟市中央区西堀前通二番町715番地 TEL 025-222-6509 FAX 025-229-1702  
E-mail: tutumi-a@pearl1.ocn.ne.jp 管理建築士 1級建築士登録第125015号 野沢 道行

設計番号  
1711

作成年月日  
2017/07/31

管 理  
技術者 野沢

主 任  
技術者 近山

作 成  
担当者 中野

工事名称  
おもてなし広場農産物加工施設・配送施設整備建設工事  
図面名称  
配送施設 幹線・弱电設備平面図

区分  
実施設計

縮尺  
1:100

図面番号  
E-07

意 構  
(電) 機